



TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS, CONFORME  
DIN 7168 CLASSE MÉDIA.

| ATÉ 6     | 6 A 30    | 30 A 120  | 120 A 315 | 315 A 1000 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| $\pm 0,1$ | $\pm 0,2$ | $\pm 0,3$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,8$  |

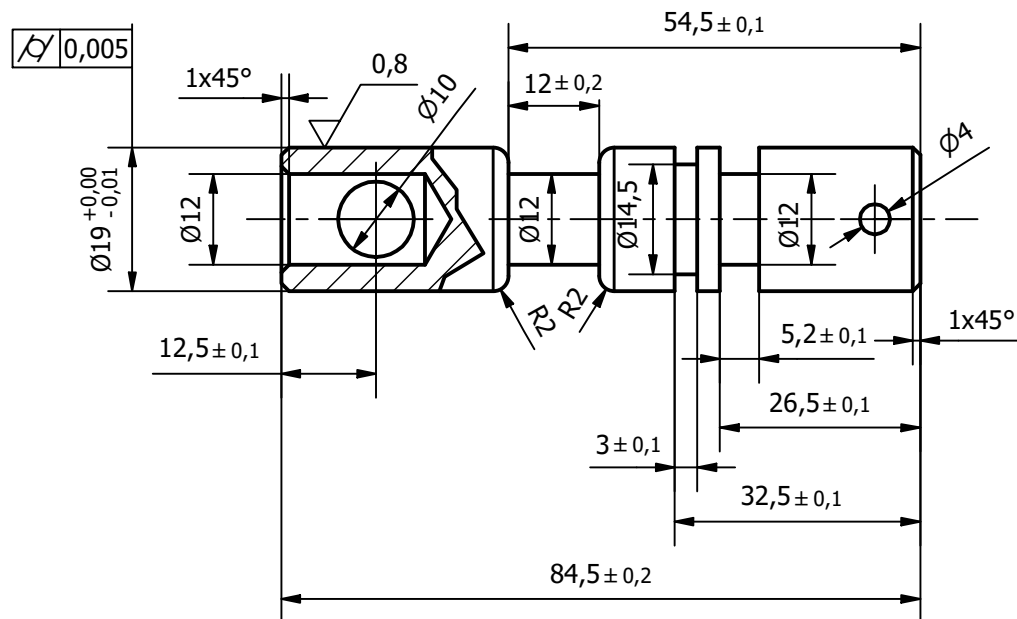

CEMENTAR COM 0,8 A 1,0 DE PROF.  
TEMPERAR E REVENIR COM 48 A 52 HRC



**112608**

| REVISÃO  | DATA  | NOME  | DESCRIÇÃO          |
|--|---|---|--------------------|
| <br>1º DIEDRO |  |   |                    |
|  |   |   |                    |
|  |   |   |                    |
| MATERIAL<br>99511001022  |   | TRATAM.TÉRMICO  | TRATAM.SUPERFICIAL |
| DESCRIÇÃO<br>EIXO DE COMANDO   |   | APLICAÇÃO<br>BH 20<br>Nº IDENTIFICAÇÃO<br>63211099001 |                    |